



**Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej  
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń**

## PRZEDSZKOLA W SZKOŁACH

Kraków, 12 marca 2015 r.

1

### Nowe regulacje !

- Z dniem 15 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz.U. z 2015, poz. 20).
- Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827 oraz z 2014 r. poz. 7 i 811).
- Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy z **dniem 1 września 2016 r.** z mocy prawa oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych przekształca się w przedszkola funkcjonujące w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych.

12

- Niniejsze rozporządzenie MEN reguluje wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie mają zastosowanie do lokalu przedszkolnego, powstałego z przekształcenia oddziału przedszkolnego, który będzie funkcjonował w istniejącym budynku szkoły podstawowej (lub w części użytkowanego budynku szkoły).
- Rozporządzenie nie dotyczy „nowych” przedszkoli powstających w szkołach podstawowych. W takich przypadkach mają zastosowanie ogólne warunki wynikające z przepisów ochrony przeciwpożarowej.

3

**Szacuje się, że przedmiotowe rozporządzenie będzie dotyczyć ok. 9 000 szkół podstawowych i ok. 15 000 istniejących oddziałów przedszkolnych na terenie kraju.**

**Wprowadzenie w życie przedmiotowego rozporządzenia może oznaczać w najbliższych latach (2015-2016) kolejny wzrost liczby ekspertów kierowanych do uzgodnień przez KW PSP**

4

- Regulacje ujęte w rozporządzeniu zasadniczo podzielone zostały na dwie części, tj. pierwsza część dotyczy regulacji w zakresie odnoszących się do wymagań dla lokali przedszkolnych, zaś druga część odnosi się do określenia wymagań dla pomieszczeń towarzyszących (stołówka, sala gimnastyczna, szatnia), **znajdującymi się poza lokalem przedszkolnym**, oraz wymagań zapewniających bezpieczne przejście dzieci przez szkołę pomiędzy lokalem przedszkolnym a tymi pomieszczeniami towarzyszącymi.

5

### Rozporządzenie MEN (regulacje)

- (§ 2) Rozporządzenie przewiduje, że przedszkole powstałe w wyniku przekształcenia dotychczasowego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, co do zasady, będzie mogło funkcjonować w lokalu znajdującym się w użytkowanym budynku szkoły lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, lub wymagania uzgodnione w właściwym KW PSP, w trybie określonym w tych przepisach

6

Dopuszcza się jednak możliwość prowadzenia przedszkola w lokalu znajdującym się w użytkowanym budynku szkoły lub jego części, w sposób inny niż to określono w § 2 niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie różnicuje wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal przedszkola w zależności od tego, czy w przedszkolu zorganizowano tylko jeden oddział, czy też w przedszkolu będzie funkcjonować więcej niż jeden oddział.

7

### **Dopuszcza się prowadzenie przedszkola jednooddziałowego, jeżeli:**

1. Lokal jest użytkowany przez nie więcej niż 25 dzieci;
2. Lokal znajduje się na I kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia przedszkola;
3. Lokal znajduje się w strefie pożarowej wykonanej z elementów NRO;
4. Lokal posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym są drzwi wyjściowe z pomieszczenia, a drugim drzwi lub okno umożliwiające ewakuację dzieci w sposób bezpieczny;
5. Lokal wyposażony jest w gaśnice o skuteczności gaśniczej 21A
6. Stałe wyposażenia i wystroju oraz wykładziny – co najmniej trudno zapalne
7. W strefie pożarowej nie występują inne lokale, w którym prowadzone jest przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego, oraz inna forma dla dzieci do lat 3

8

### **Dopuszcza się prowadzenie przedszkola jednooddziałowego, jeżeli:**

8. W lokalu oraz na drogach ewakuacyjnych nie występują warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi, w odniesieniu do wymagań określonych dla kategorii ZL III, oraz są spełnione wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, odnoszące się do tej kategorii.

9

### **Dopuszcza się prowadzenie przedszkola wieloodziałowego, jeżeli:**

Oprócz warunków wymienionych dla przedszkola jednooddziałowego, należy uwzględnić:

1. **Lokal jest oddzielony od pozostałej części budynku ścianami wewnętrznymi  $\geq$  EI 30 (wszystkie zamknięcia również  $\geq$  EI 30)**
2. Pomieszczenie lokalu, z wyjątkiem pomieszczeń pomocniczych, posiada co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z pomieszczenia, a drugim – inne drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyprowadzenia dzieci na przestrzeń otwartą

10

### **Dopuszcza się prowadzenie przedszkola wieloodziałowego, jeżeli:**

**Pomieszczenia lokalu, w którym może przebywać więcej niż 30 osób (§ 4 pkt 4)**





Wymagania:

1. Dwa wyjścia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5 m, prowadzące na przestrzeń otwartą.
2. Przy czym dopuszcza się, aby jedno z wyjść stanowiło wyjście na drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku, jeżeli warunki ewakuacji z pomieszczeń lokalu są zgodne z wymaganiami jak dla ZL III, a długość dojścia ewakuacyjnego z tych pomieszczeń nie przekracza 20 m.

11

**Przykłady komunikacji pomiędzy lokalem przedszkolnym a stołówką szkolną w zależności od miejsca lokalizacji stołówki**

12

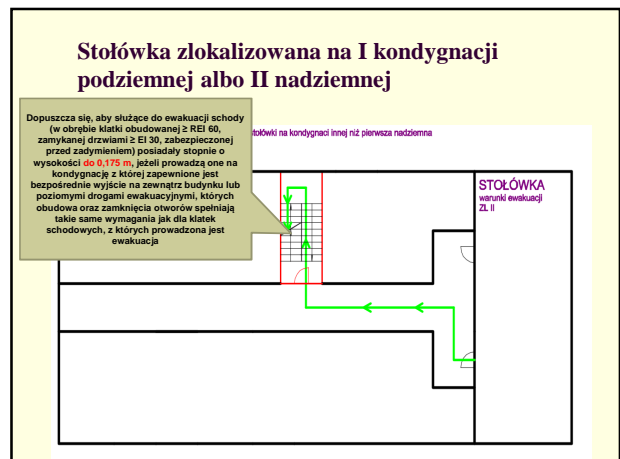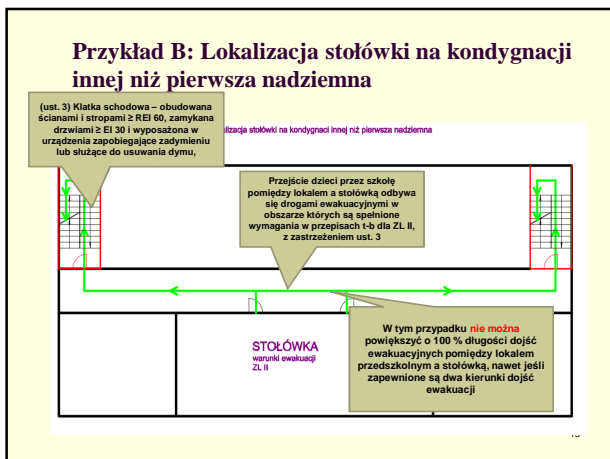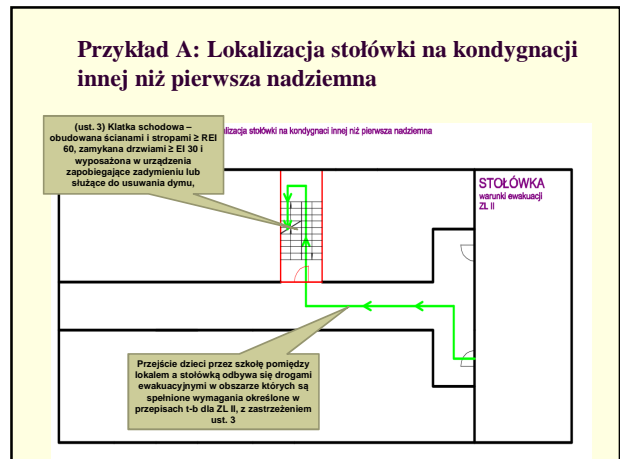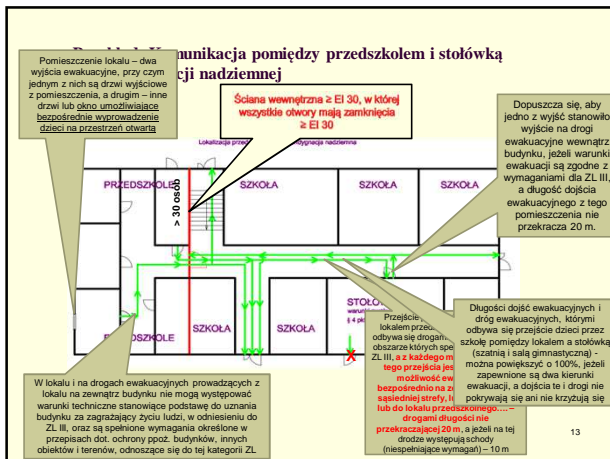

- Długości dojść ewakuacyjnych i dróg ewakuacyjnych, którymi odbywa się **przejście dzieci przez szkołę pomiędzy lokalami a stołówką** (szatnią i salą gimnastyczną) - można powiększyć o 100%, jeżeli zapewnione są dwa kierunki ewakuacji, a dojścia te i drogi nie pokrywają się ani nie krzyżują się.
- Powiększenie dojść nie ma zastosowania do dojść i dróg ewakuacyjnych:
  - z pomieszczeń lokalu (§ 4 pkt 4), w których może przebywać więcej niż 30 osób,
  - z pomieszczeń lokalu przedszkolnego,
  - ze stołówki, w której zapewnione są warunki ewakuacji zgodnie z wymaganiami określonymi dla ZL II, zlokalizowanej na kondygnacji innej niż pierwsza nadziemna

17

- Pomieszczenie szatni i pomieszczenie sali gimnastycznej (§ 6 i § 7), z którego korzystają dzieci, znajdujące się poza lokalami przedszkolnymi, muszą spełniać wymagania, o których mowa w § 5, czyli wymagania analogiczne jak pomieszczenie stołówki

18

- Na mocy ustawy (art. 5 ust. 4) organ prowadzący przedszkole znajdujące się w lokalu, o którym mowa w ust. 3, jest obowiązany uzyskać **pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej** potwierdzającą spełnianie wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 6.
- Ww. opinia powinna być uzyskana przez organ prowadzący przedszkole przed wynikającą z przepisów ustawy datą przekształcenia z mocy prawa oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola, czyli **przed 1.09.2016 r.**

19

## WNIOSKI

1. Nie we wszystkich szkołach podstawowych będzie możliwe przekształcenie oddziałów przedszkolnych na przedszkola; będzie to szczególnie istotne w kontekście istniejących uwarunkowań lokalnych (środowiskowych)
2. Wymagania przepisów mogą ograniczyć lub wręcz uniemożliwić korzystanie z szatni lub stołówek znajdujących się poza lokalem przedszkolnym

20



**Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej  
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń**

## PRZEDSZKOLA W SZKOŁACH

Kraków, 12 marca 2015 r.

21